

# 南臺學校財團法人南臺科技大學 規範表

採購案號：

標案名稱：污水處理廠真空幫浦系統

第 頁共 頁

項次	品名	規 範	數量
1	真空幫浦系統	<p>一、真空泵規格</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>25HP 含以上，60HZ 三相 380V。</li> <li>真空度：-400mm-Hg(360torr)含以上。</li> <li>排氣速度：11m<sup>3</sup>/min=660m<sup>3</sup>/hr 含以下。</li> <li>冷卻方式：氣冷式或水冷式。</li> <li>真空口徑：3" 5k。</li> <li>噪音值 69db 含以下，以標準噪音計距離主機位置一米處無回音之測試。</li> <li>潤滑油壽命：需另行載明。</li> <li>循環油用量：需另行載明。</li> <li>傳動方式：聯軸器或直結式傳動。</li> <li>保護裝置：需有馬達過載停機保護開關。</li> <li>須提供教育訓練及使用維修手冊、電子檔（含控制圖）。</li> </ol> <p>二、真空配管</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PVC 材質 W 管，平均厚度 5.4mm 含以上。</li> <li>固定五金需為 SUS304 材質。</li> </ol> <p>三、配電</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>白鐵屋外型電氣箱</li> <li>PVC 材質 E 管，平均厚度 5.1mm 含以上。</li> <li>軟管部份需搭配防 CD 管及接頭。</li> <li>主電源線 14mm<sup>2</sup>*3C 及接地 3.5mm<sup>2</sup>*1C。</li> <li>水泥牆銑孔 3" 及 1" 禁止穿樑。</li> <li>固定五金需為 SUS304 材質。</li> </ol>	1 式

補充說明：招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或形式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，同等品提出審查時間請參閱投標須知相關規定。

## 特別規定：

☒ 採購案一律採含稅報價。

☒ 履約期限：依合約訂定

☒ 保固期：自驗收合格日起 ☒ 貳年 ☐ 參年 ☐ \_\_\_\_年 ☐ 其它\_\_\_\_\_。

☒ 廠商務必到校現場勘察，以利後續施工安裝。

## 後續擴充：

☐ 擴充項目：

☐ 預估金額：

☐ 附型錄。

☐ 其他：

製作單位名稱：環境安全衛生室

連絡電話：06-253-3131 轉 1901

製 作 人：

張正達

10/14


(蓋章)

製作單位主管：

環境安全衛生室主任蘇嘉祥

(蓋章)

10/14 cat

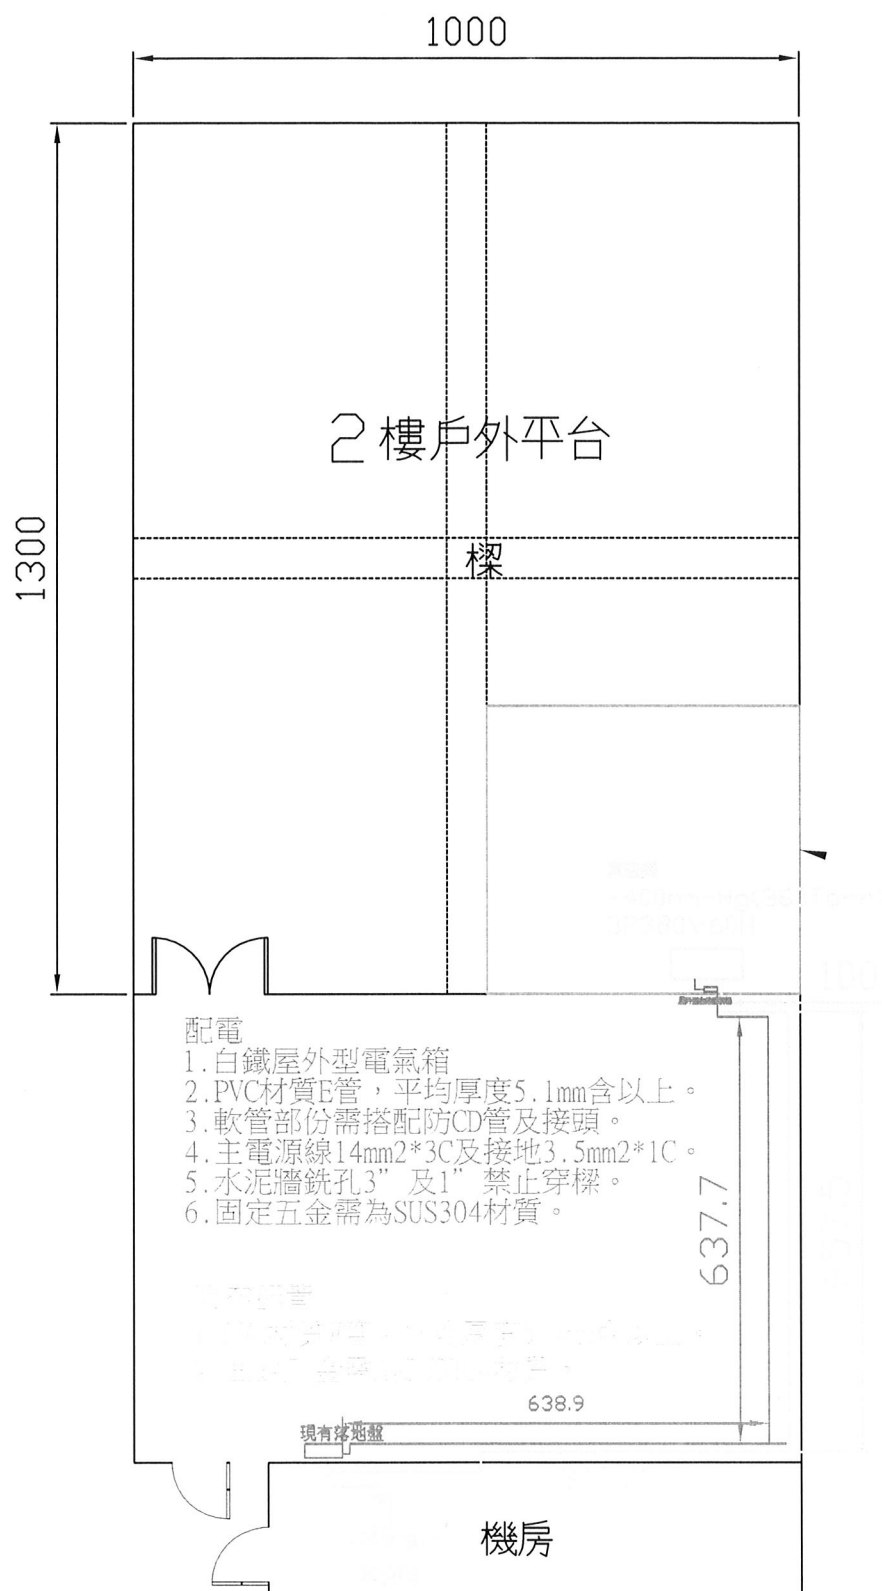

# 南臺學校財團法人南臺科技大學

## 現場勘查證明書

標案案號：

標案名稱：污水處理廠真空幫浦系統

茲證明\_\_\_\_\_於\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日派員\_\_\_\_\_確實

至現場勘查無誤，並對於現場情況及本案相關規定與需求均已詳細瞭解。

注意事項：

- 一、本證明為投標文件之一，投標時請一併置入；未投遞者視為資格不符。
- 二、本證明無現場聯絡人或其授權人簽章及勘查單位簽章者，視為無效證明。

聯絡方式	證明人簽章	勘查單位
聯 絡 人：環安室張正達 連絡電話：06-2533131#1901 聯絡時間：每日上午 09:00~12:00 每日下午 14:00~17:00		